




INFORMACIÓN

Infraestructura | Agua Potable

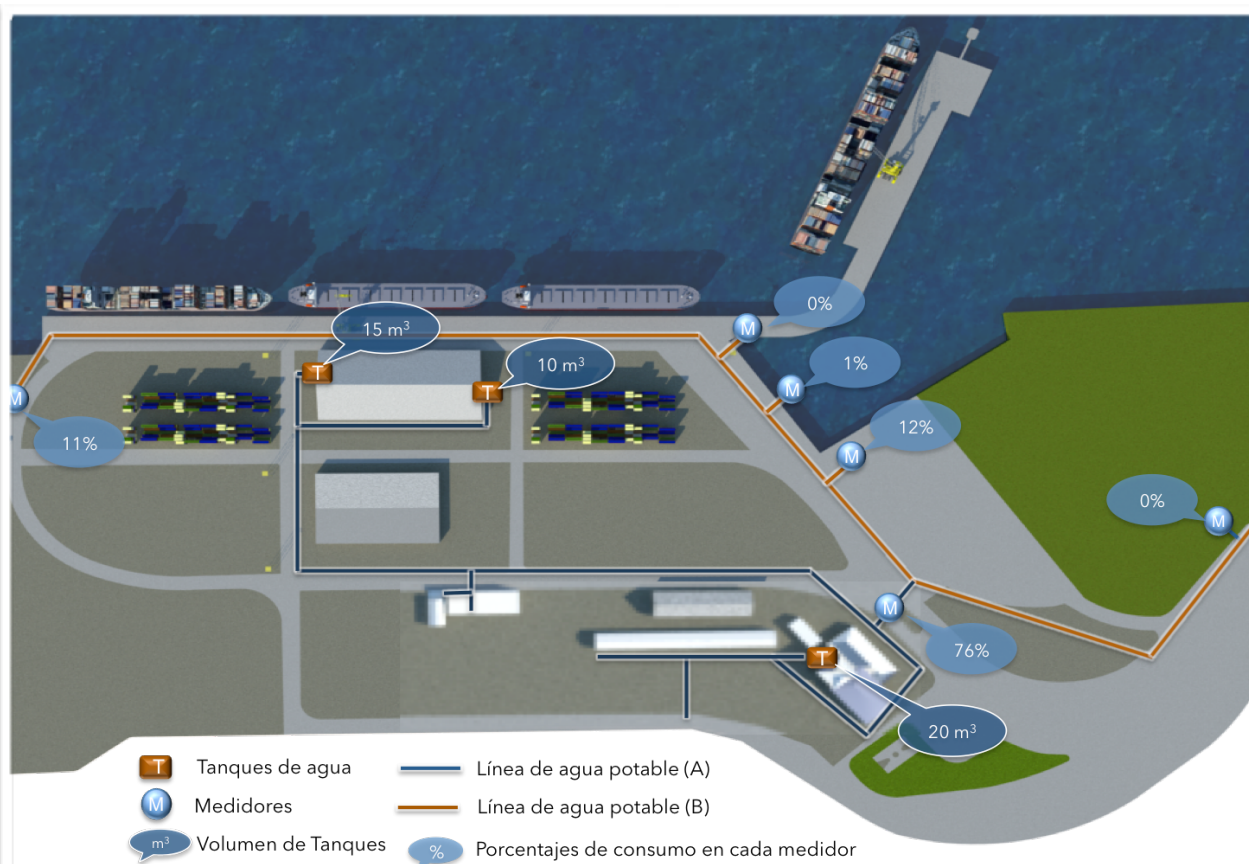

Datos de interés

Consumo promedio mensual del puerto es de: 4500 m³, lo cual equivale a 21.600 estaciones.

El edificio administrativo, junto con los talleres consumen alrededor de 50 m³ diarios.

Se tiene una capacidad de almacenamiento promedio de 5 horas.

En promedio se pagan alrededor de 7.000.000 millones de colones al mes.

Consumo de agua potable

