

# Anexo

## Gráficas de barras THD

## 1. Transferencia de bodega de contenedores refrigerados.

### a. THD de corriente.

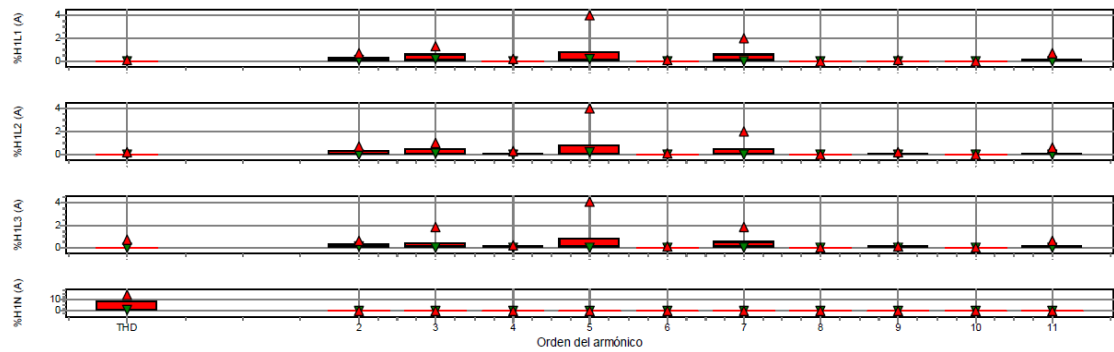


Figura 1-1: THD de corriente en la bodega de contenedores refrigerados.

### b. THD de voltaje.

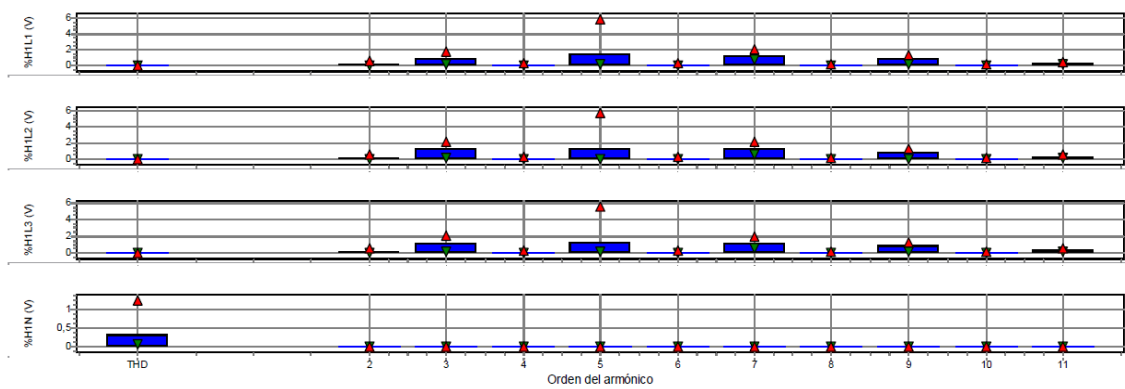


Figura 1-2: THD de voltaje en la bodega de contenedores refrigerados.

## 2. Transferencia de alimentación principal del edificio administrativo.

### a. THD de corriente.

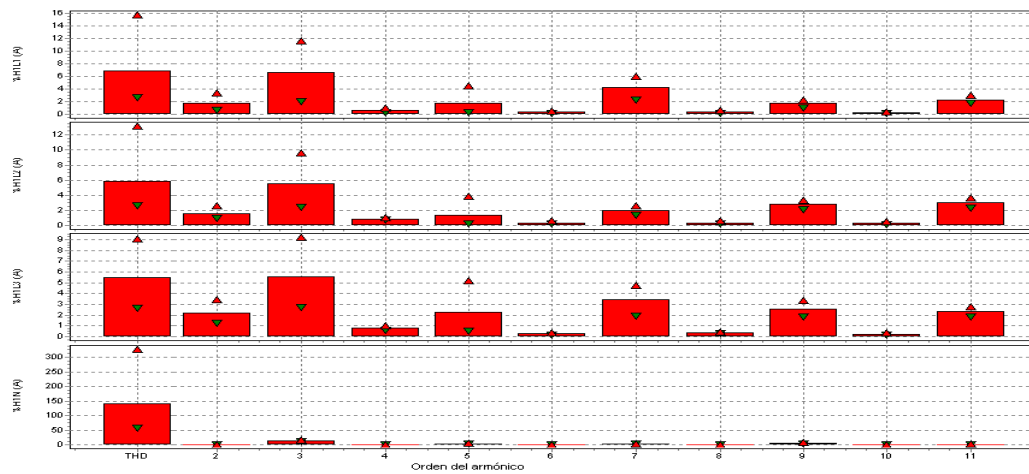


Figura 2-1 THD de corriente en la transferencia de alimentación principal del edificio administrativo.

### b. THD de voltaje.

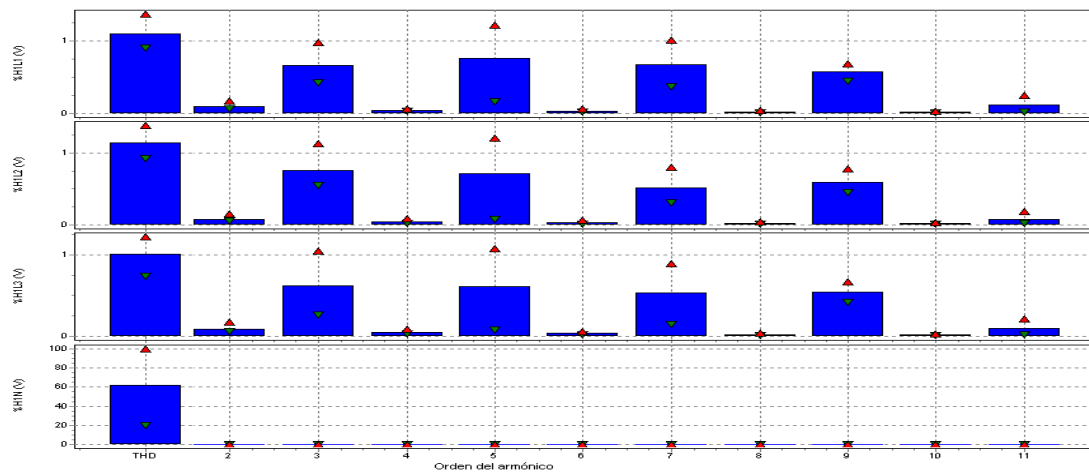


Figura 2-2: THD de voltaje en la transferencia de alimentación principal del edificio administrativo.

### 3. Transferencia de bodega 2.

#### a. THD de corriente.

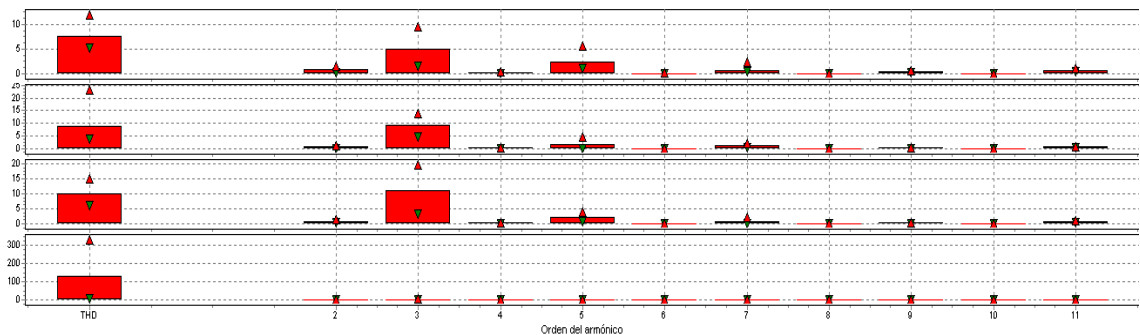


Figura 3-1: THD de corriente en la bodega 2.

#### b. THD de voltaje.

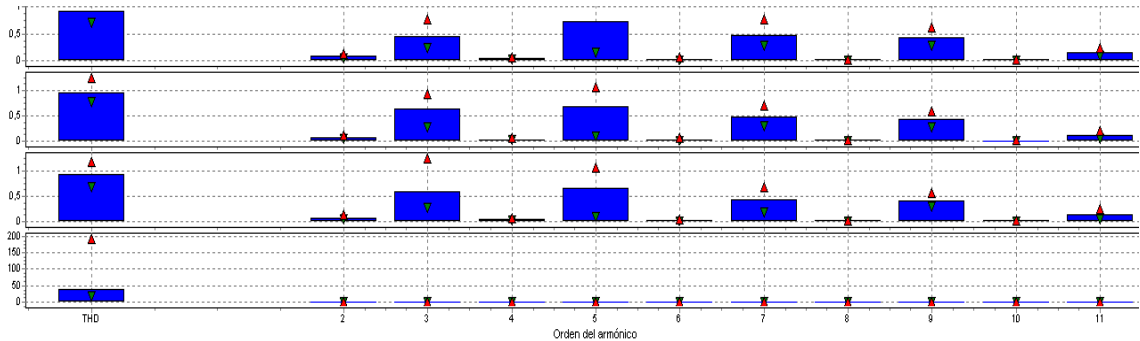


Figura 3-2: THD de voltaje en la bodega 2.

### 4. Transferencia de bodega 1.

#### a. THD de corriente.

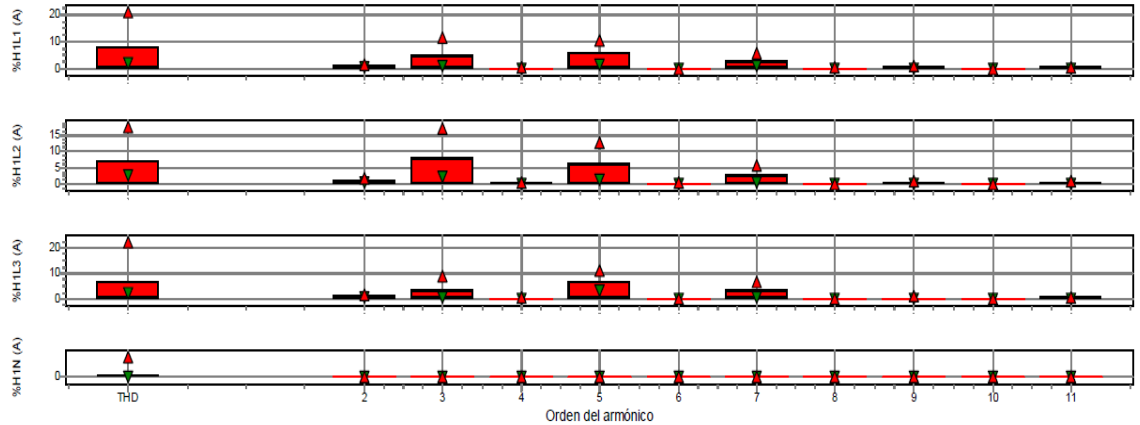


Figura 4-1: THD de corriente en la bodega 1.

### b. THD de voltaje.

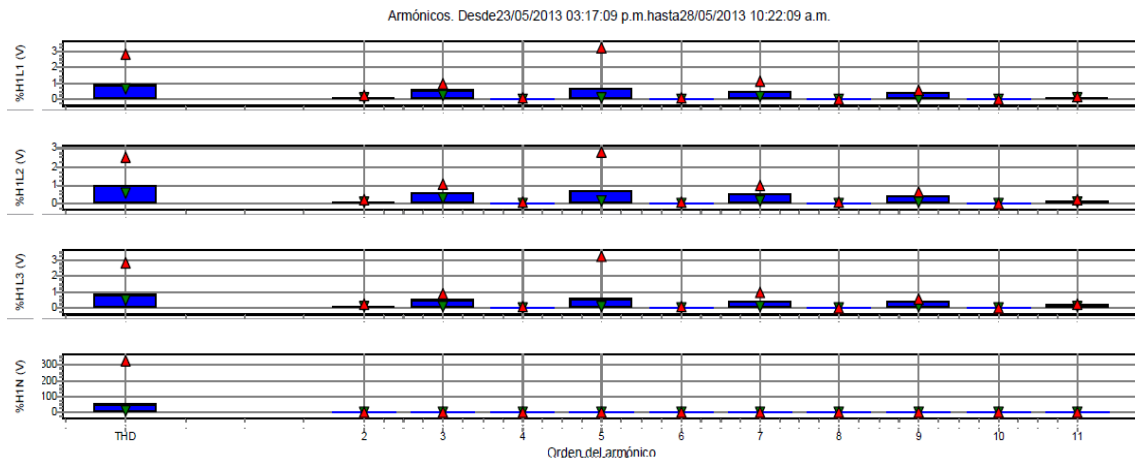


Figura 4-2: THD de voltaje en la bodega 1.

## 5. Interruptor principal de la sección de mantenimiento.

### a. THD de corriente.

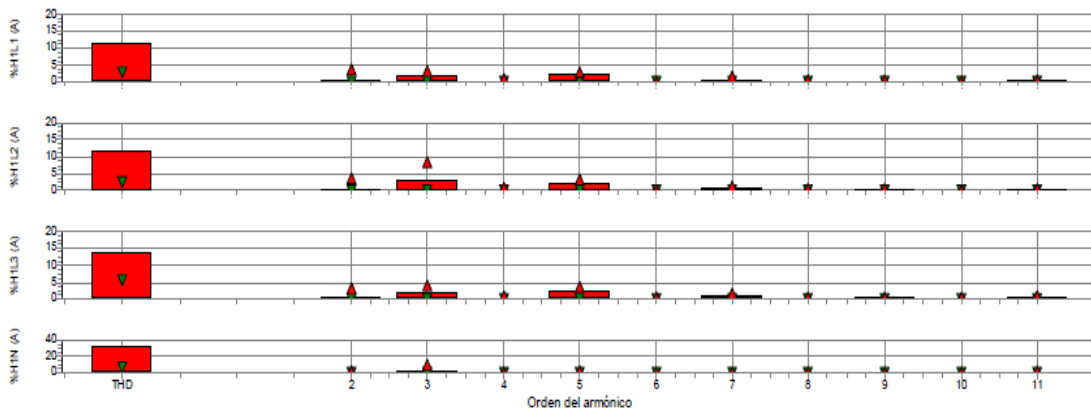


Figura 5-1: THD de corriente en el interruptor principal de la sección de mantenimiento.

## b. THD de voltaje.

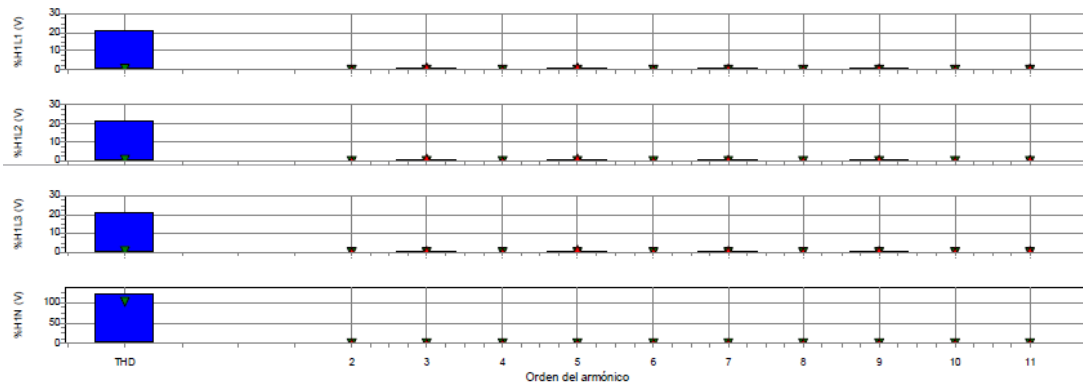


Figura 5-2: THD de voltaje en el interruptor principal de la sección de mantenimiento.

## 6. Soda y comedor interno.

### a. THD de corriente.

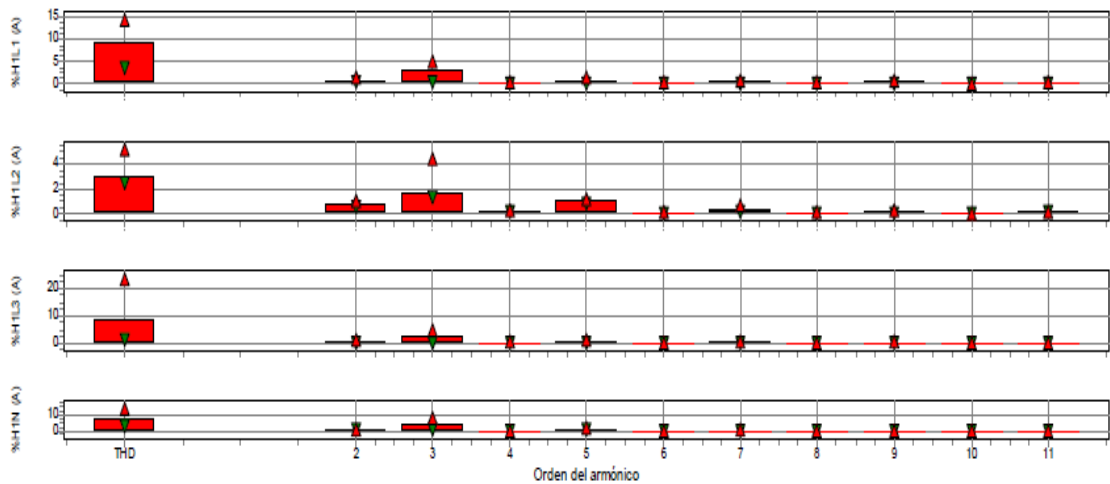


Figura 6-1: THD de corriente de la soda y comedor interno.

## b. THD de voltaje.

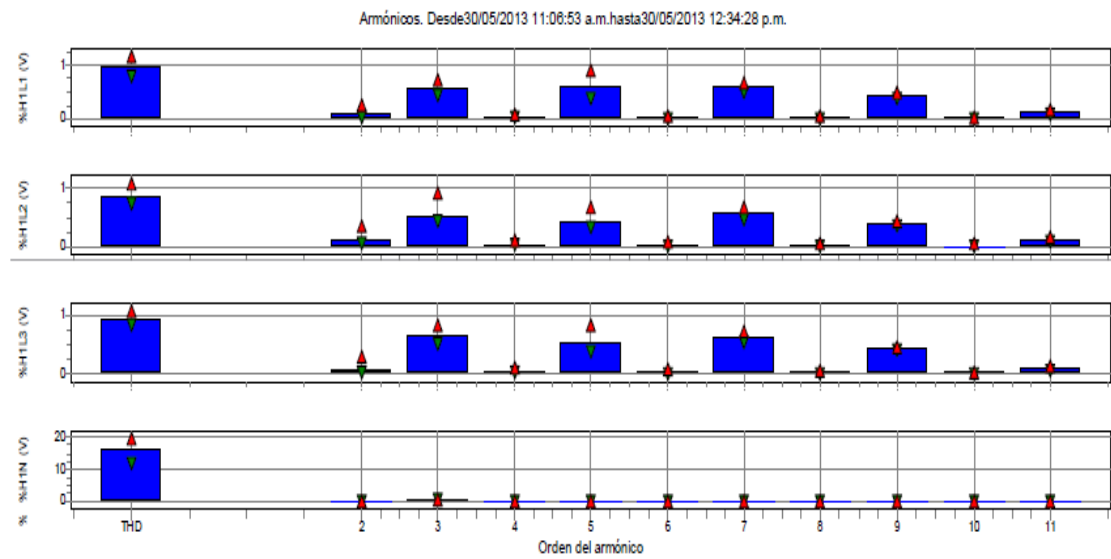


Figura 6-2: THD de voltaje de la soda y comedor interno.

## 7. Tablero INCOP.

### a. THD de corriente.

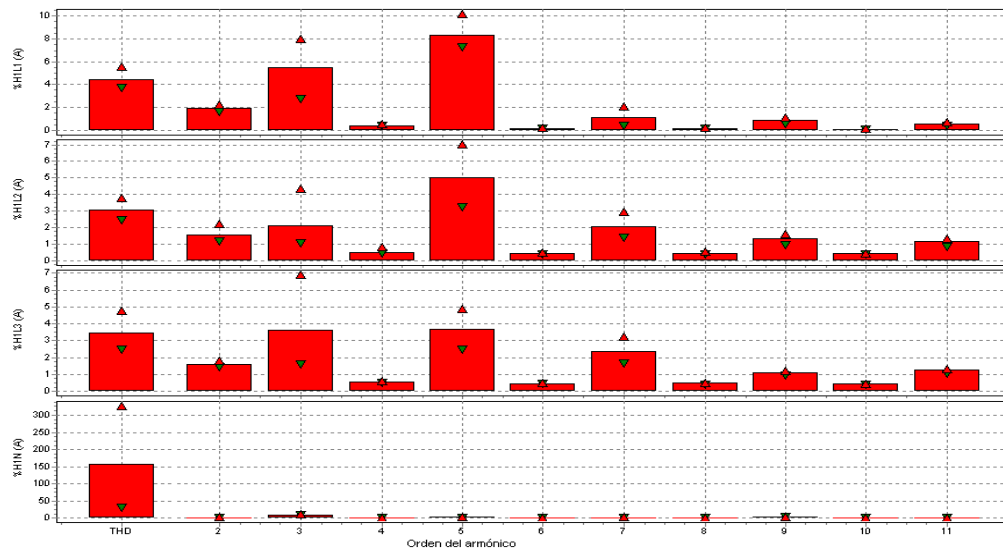


Figura 7-1: THD de corriente del tablero INCOP.

## b. THD de voltaje.

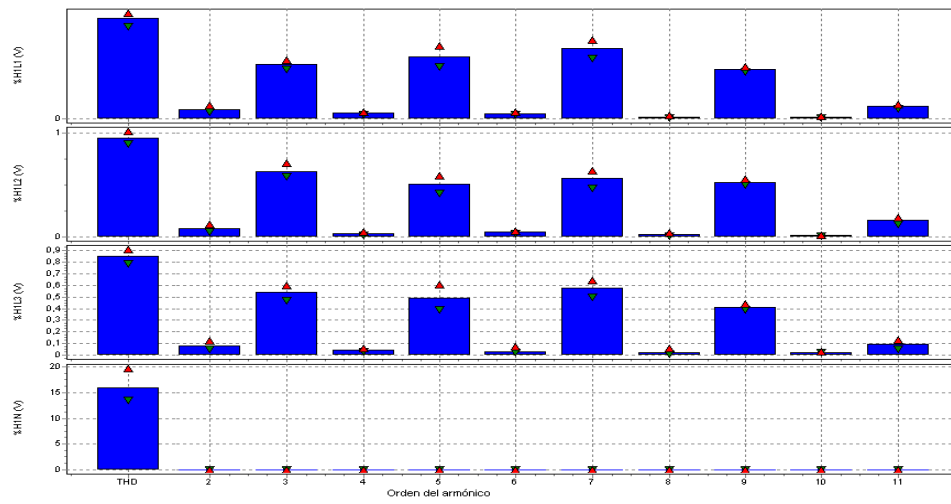


Figura 7-2: THD de voltaje del tablero INCOP.